



Obejma komina

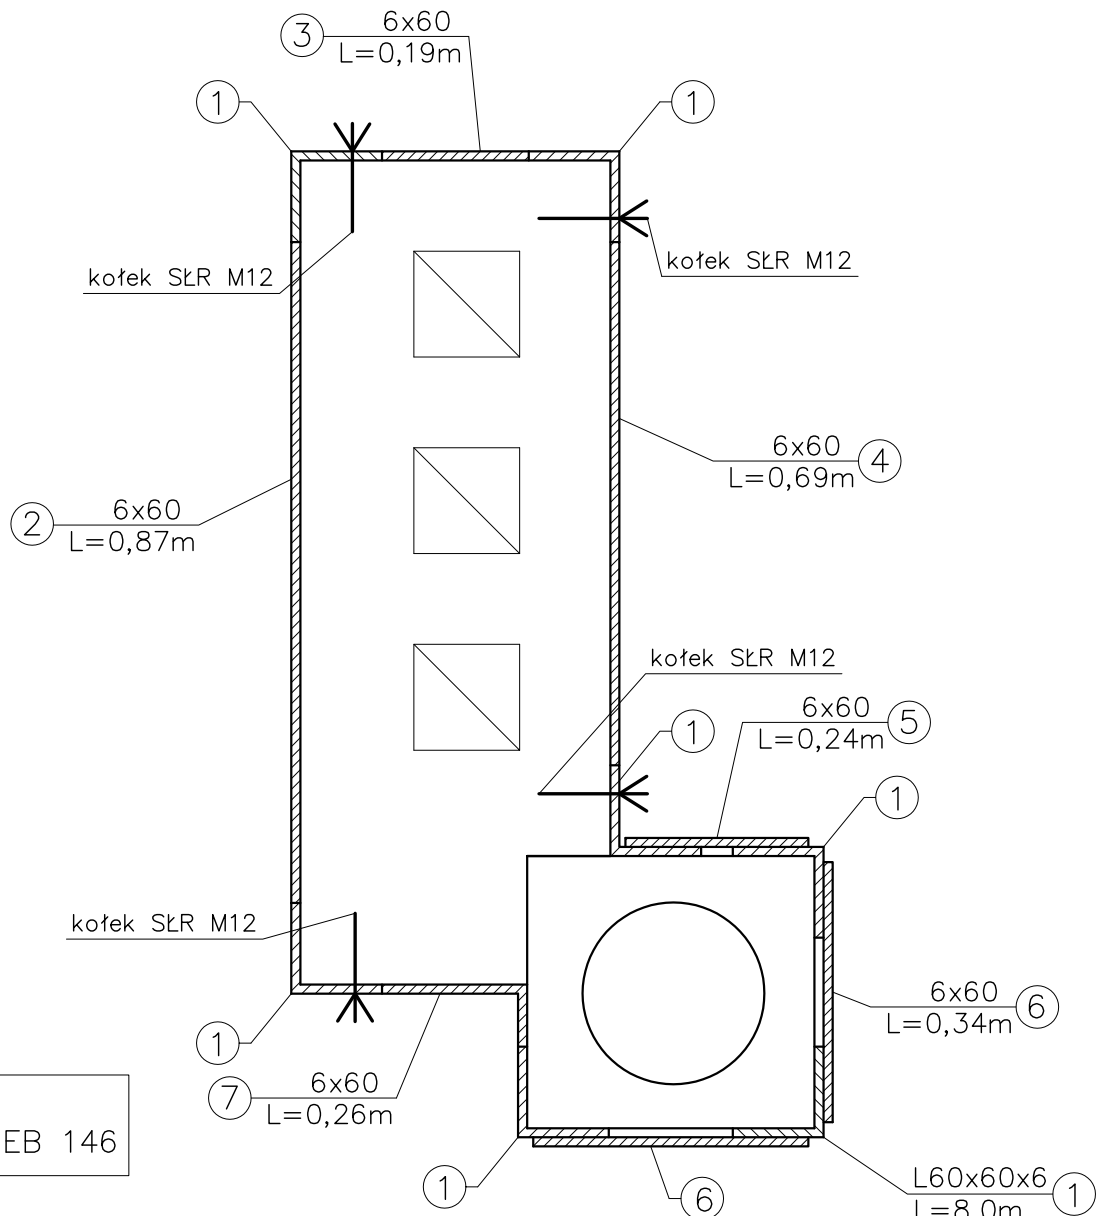

Stal St3S
ELEKTRODY EB 146

UWAGA!

1. Płaskowniki 6x60mm należy mocować w rozstawie osiowym = 200cm. (5szt. na długości komina)
2. Połączenie kątowników z płaskownikami poprzez spoiny pachwinowe – gr.4mm.
3. Kołki SŁR M12 mocować w rozstawie takim jak płaskowniki.

PROJEKT: Termomodernizacja budynku świetlicy w Świecichowie.			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  MGM BIURO PROJEKTOWE sp.c. 78-200 SŁUPSK UL.TUWIMA 6 KOM. 0-601-369-000 e-mail: mgmmk@tajczyk@wp.pl		
ADRES: Świecichowo nr 1, gmina Damnica			TYTUŁ RYSUNKU: Obejma komina		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Halaba UPR. NR POM/0211/POOK/04			RYSUNEK: 9 SKALA: 1:5 DATA: 06.2008		
BRANŻA: Budowlana			FAZA: P.BUDOWLANY		
SPRAWDZIŁ:					