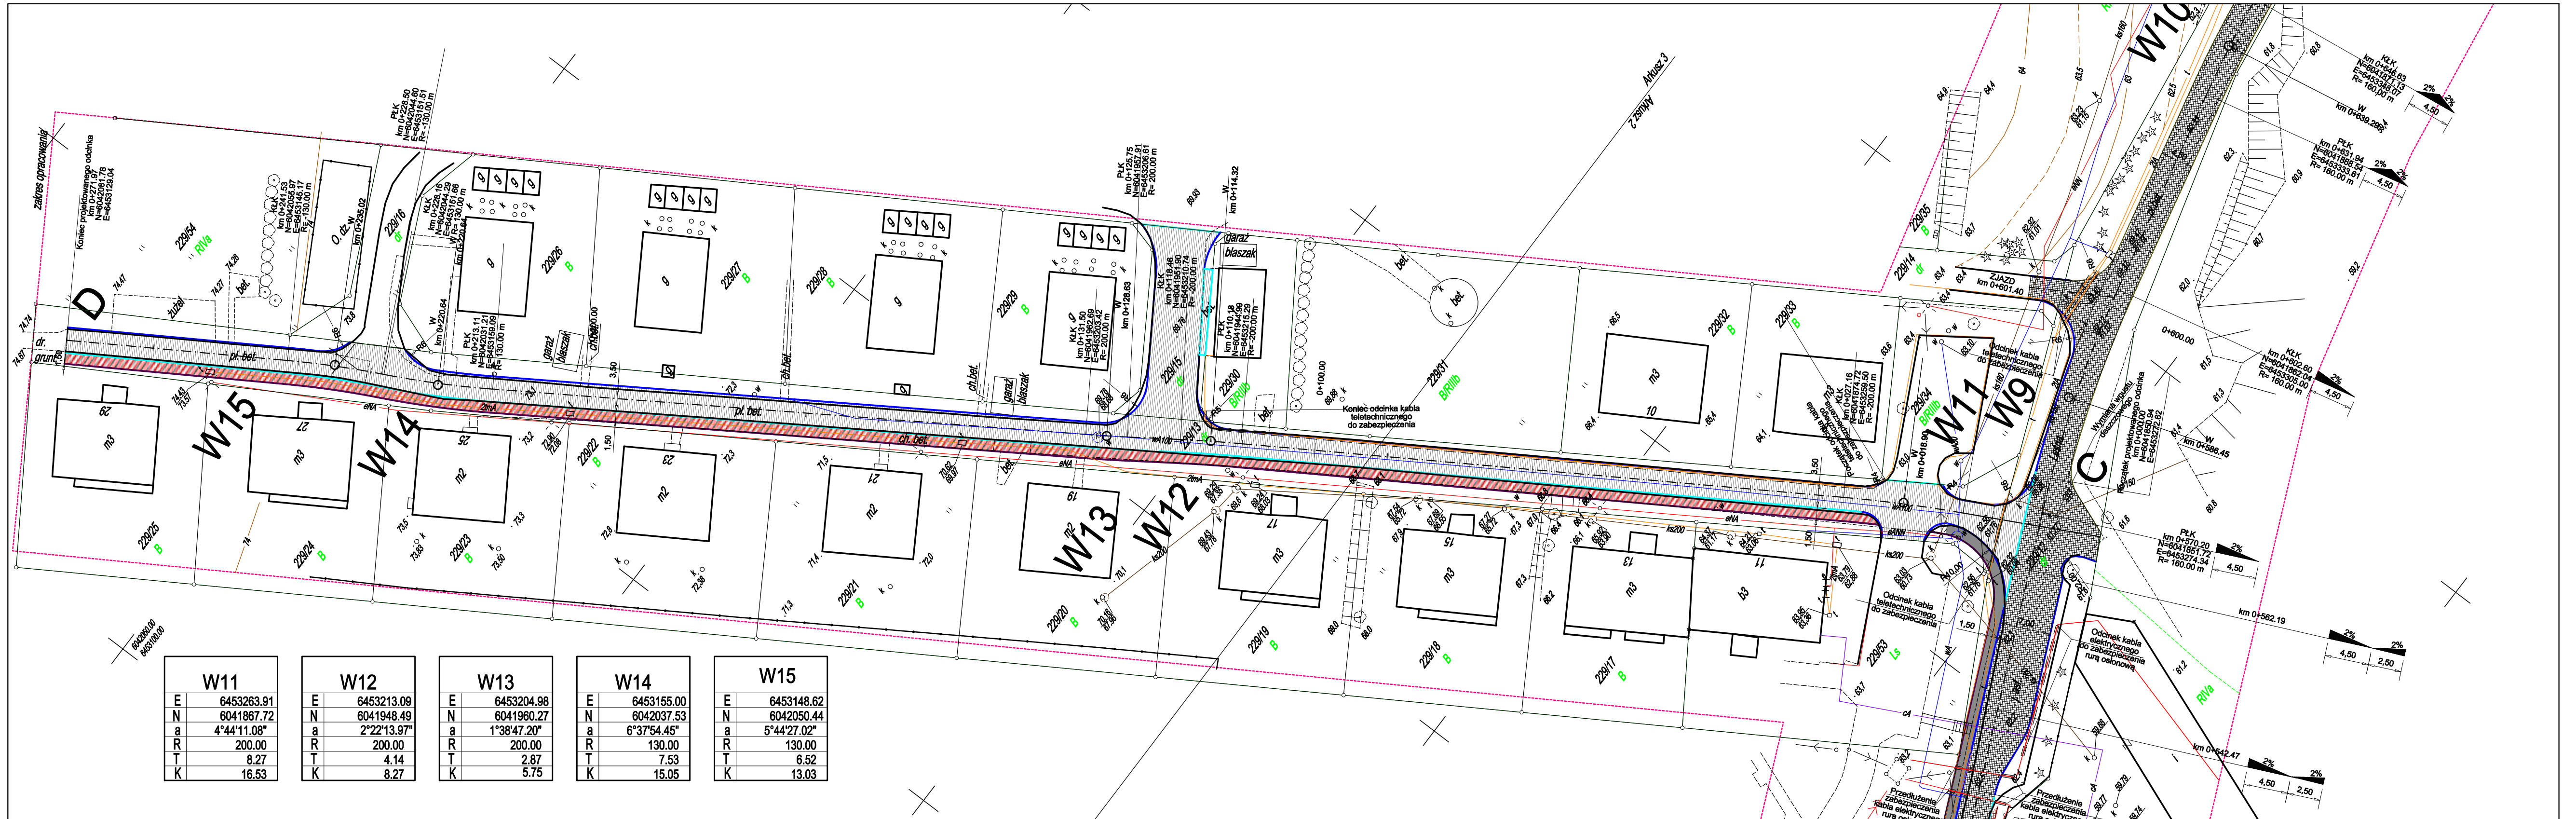
D
C
W15
W14
W13
W12
W11
W10
W9
Zakres opracowania
Koniec projektowanego odcinka
km 0+225.02
PLK
km 0+225.50
N=6041944.60
E=6453144.61
R= 130.00 m
KLK
km 0+241.53
N=6041931.67
E=6453145.17
R= 130.00 m
O. dz.-W.
km 0+225.02
PLK
km 0+220.64
N=6041921.26
E=6453144.66
R= 130.00 m
KLK
km 0+220.64
N=6041921.26
E=6453144.66
R= 130.00 m
W
km 0+220.64
PLK
km 0+213.11
N=6041913.78
E=6453139.26
R= 130.00 m
KLK
km 0+213.11
N=6041913.78
E=6453139.26
R= 130.00 m
garaż
blaszak
ch 0+000.00
PLK
km 0+175.75
N=6041857.21
E=6453118.46
R= 200.00 m
KLK
km 0+131.50
N=6041832.49
E=6453093.84
R= 200.00 m
W
km 0+114.32
garaż
blaszak
KLK
km 0+118.46
N=6041831.90
E=6453081.94
R= 200.00 m
PLK
km 0+118.46
N=6041831.90
E=6453081.94
R= 200.00 m
km 0+128.63
garaż
blaszak
Koniec odcinka kabla teletechnicznego do zabezpieczenia
km 0+100.00
Odcinek kabla teletechnicznego do zabezpieczenia
km 0+027.16
N=6041744.99
E=6453019.72
R= 200.00 m
km 0+000.00
Wymiana istniejącego oświetlenia
Odcinek kabla elektrycznego do zabezpieczenia rurą osłonową
km 0+601.40
ZUiZD
km 0+600.00
KLK
km 0+602.60
N=6041962.04
E=6453282.04
R= 180.00 m
W
km 0+599.46
PLK
km 0+602.60
N=6041962.04
E=6453282.04
R= 180.00 m
km 0+562.19
km 0+642.47
PLK
km 0+637.20
N=6041971.72
E=6453374.34
R= 180.00 m
Przedłużenie zabezpieczenia kabla elektrycznego rurą osłonową
Przedłużenie zabezpieczenia kabla elektrycznego rurą osłonową
Odcinek kabla elektrycznego do zabezpieczenia rurą osłonową
Odcinek kabla teletechnicznego do zabezpieczenia
Odcinek kabla elektrycznego do zabezpieczenia dwudzielną