

WYSOKA RADO, PANIE WÓJCIE, SZANOWNI GOŚCIE

Jesteśmy małą gminą ze stosunkowo dużą ilością miejscowości w stosunku do obszaru oraz wysokim wskaźnikiem zaludnienia na jeden km².

Strażacy są alarmowani do zdarzeń za pomocą kilku niezależnych systemów powiadamiania. Gotowość wyjazdową osiągają w czasie średnio około 5 min. Jest to standard wyjazdowy dla straży zawodowej pełniącej całodobowy dyżur.

Struktura jednostek ochrony pożarowej jest stosunkowo prosta.

Państwową Straż Pożarną, wspierają Ochotnicze Straże, podzielone na jednostki będące w KSRG i nienależące do systemu. Te drugie nie mają w zasadzie zdolności prowadzenia działań samodzielnie i pełnią tylko funkcje pomocnicze.

Ze względu na nasze położenie i fakt, że jesteśmy jedyną jednostką OSP na terenieminy, na nasz teren dysponowane są również inne jednostki. Wynika to z obowiązujących norm wprowadzonych przez PSP.

Z dyslokacji jednostek wynika, że nasza jednostka wypełnia znacznych rozmiarów lukę w powiatowym systemie reagowania.

Te uwarunkowania powodują, że na realne wsparcie ze strony sąsiednich jednostek możemy liczyć dopiero po upływie 15-17 min.

W roku 2018 straż wyjeżdżała 69 razy, w tym 23 razy do zdarzeń o charakterze pożarowym, 45 razy do miejscowych zagrożeń i jeden raz do fałszywego alarmu w dobrej wierze.

Nad stanem bezpieczeństwa w gminie czuwa 43 strażaków, z czego 20 ma niezbędne przeszkolenie podstawowe i bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 12 druhów posiada przeszkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Martwi nas tylko fakt, że na jednego czynnego strażaka przypada aż 297 mieszkańców naszej gminy.

Dysponujemy dwoma pojazdami ratowniczo-gaśniczymi. Jednym średnim i jednym lekkim do ratownictwa technicznego.

Problemem od zawsze jest woda do celów pożarowych. Ponawiamy nasz wniosek o rozpatrzenie możliwości dostosowania hydroforni tak, aby można było pozyskiwać wodę prosto z hydroforni. Prosimy również o odpowiednie oznakowywanie hydrantów spełniających normy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Dużym wyzwaniem dla straży są też podtopienia. Zakup gumowych wałów przeciwpowodziowych pozwoliłby na ukierunkowanie wody opadowej i szybkie

zabezpieczenie zagrożonego terenu. Będziemy czynić starania, aby takie wyposażenia pozyskać.

Mamy również ograniczone możliwości awaryjnego zasilania w przypadku braku energii z sieci. Problem ten dotyczy nie tylko zaopatrzenia remizy, ale również sieci wodnej czy kanalizacyjnej.

Ochotnicza Straż Pożarna jak każda jednostka tego typu jest stowarzyszeniem. Jednakże jest stowarzyszeniem specyficznym. Nie realizujemy swoich pasji i zainteresowań, lecz z pasją i oddaniem służymy pomocą ludziom w potrzebie. Druhowie z narażeniem własnego życia walczą o życie, zdrowie i mienia mieszkańców nie tylko tej gminy.

Jako stowarzyszeni pozyskujemy sprzęt ratowniczy z różnych źródeł, takich jak dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, budżetu Gminy, funduszu sołeckiego, WOŚ i od sponsorów.

W ramach funduszu sprawiedliwości:

- 2 x siłowniki SFB-K7/17,
- 2 x butle stalowe,
- 2 x podpory PT-1200,
- 2 x SW 350,
- 3 x pasy transportowe,
- deska pediatryczna,
- mata na narzędzia hydrauliczne,
- 2 x podnośnik Hi-Lift,
- 2x znak wypadek,
- flary najazdowe w walizce,
- 4 pachołki składane
- Najsańnica akumulatorowa (Peli 9430),
- Podstawowy zestaw do ratownictwa wysokościowego, w którego skład wchodzi:
 - 2x Worek jaskiniowy,
 - 2 x lina statyczna 50 m,
 - 2 x lina statyczna 25m,
 - 10x taśma stanowiskowa 120cm,
 - 10 x karabinek HMS duży,
 - 5 x karabinek stalowy owalny,
 - 2 x bloczek stalowy podwójny,
 - 1x przyrząd zjazdowy ID,
 - 1x Lonża regulowana,
 - 2x uprząż ewakuacyjna.

Z KSRG:

- 1 szt. Lion,
- 4 pary byty specjalne do działań,
Weze,
- Spodnie pilarza.

Z budżetu gminy:

- 4 szt. Helm Gallet

Z funduszu sołeckiego:

- 3 szt. Ubrania specjalne Lion.

Z WOŚP:

- deska ortopedyczna mała
- defibrylator AED
- 2x zestaw do reimplantacji
- torba medyczna PSP R1 wraz z całym wyposażeniem i butlą tlenową

Od sponsorów:

Abatek: 1 szt. ubranie ochronne Lion

Frytki: 1 szt. ubranie ochronne Lion

W roku ubiegłym pozyskaliśmy sprzęt o łącznej wartości ok. 90 000 zł.

W swojej działalności nie ograniczamy się jedynie do reagowania na zaistniałe zagrożenie. Z pomocą Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prowadzimy szereg akcji prewencyjnych i edukacyjnych. Staramy się też ingerować i pobudzać środowisko lokalne.

Jesteśmy aktywni również w działalności społecznej niezwiązanej z ochroną przeciwpożarową. O szczegółach możecie się Państwo dowiedzieć na z naszego profilu na FB.

Reasumując, stan bezpieczeństwa pożarowego gminy oceniamy, jako dobry. Posiadany przez nas sprzęt oraz poziom wyszkolenia druhów, czynnie biorących udział w akcjach, zapewnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Dziękuję za uwagę.

PREZES
OSP Damnica
dh Rafał TETERKA





BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W GMINIE DAMNICA




Damnica, dnia 28 marca 2019r.





Informacje wprowadzające.

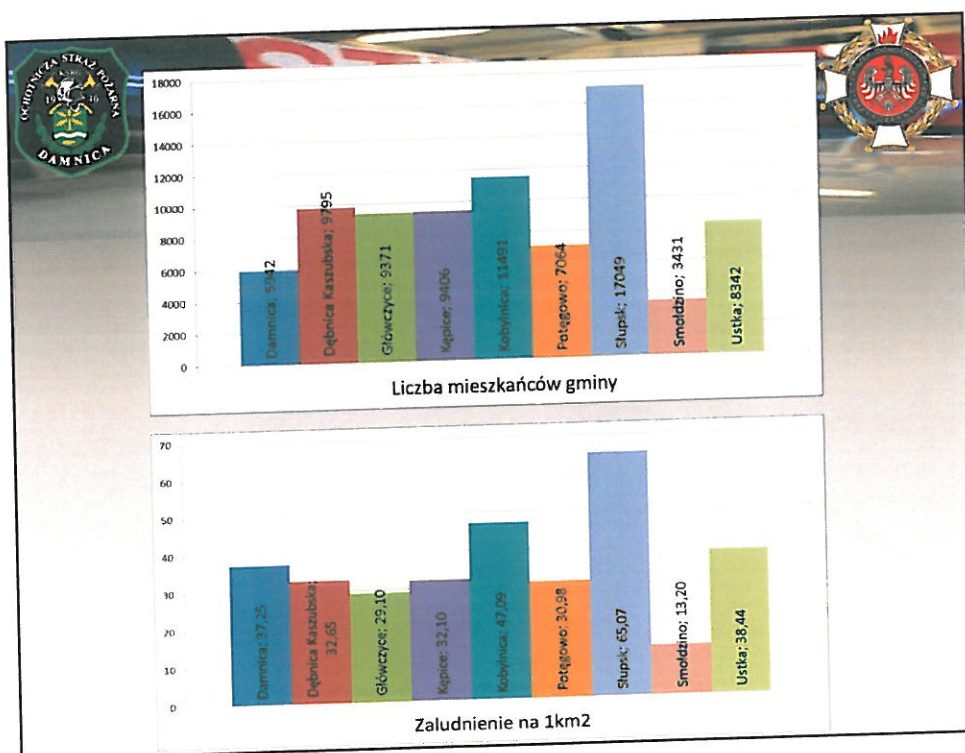
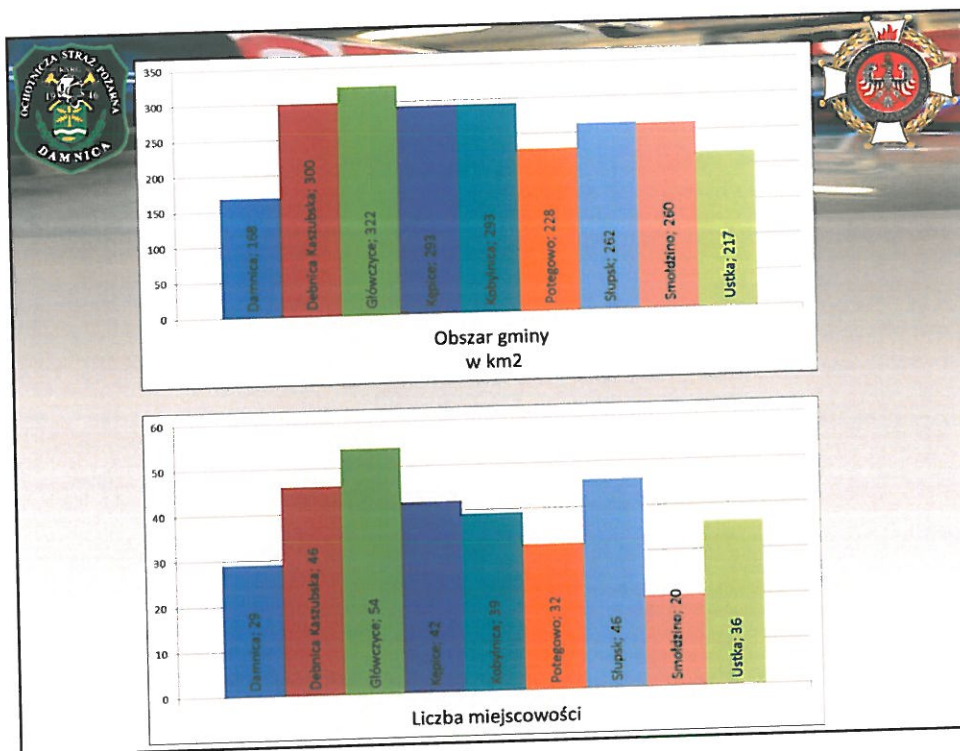


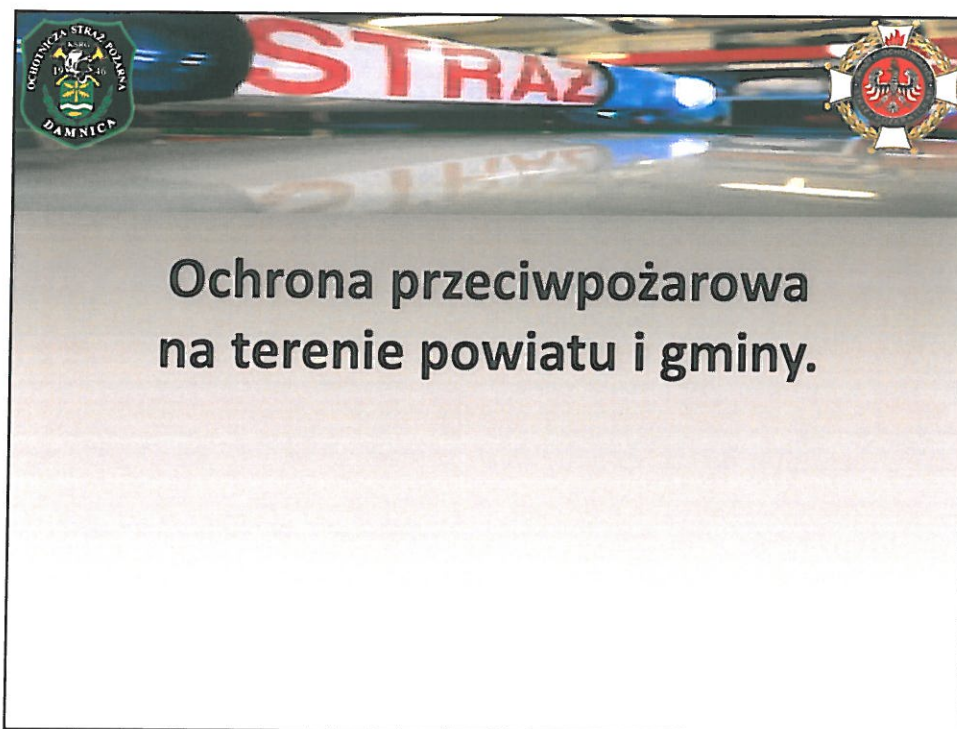

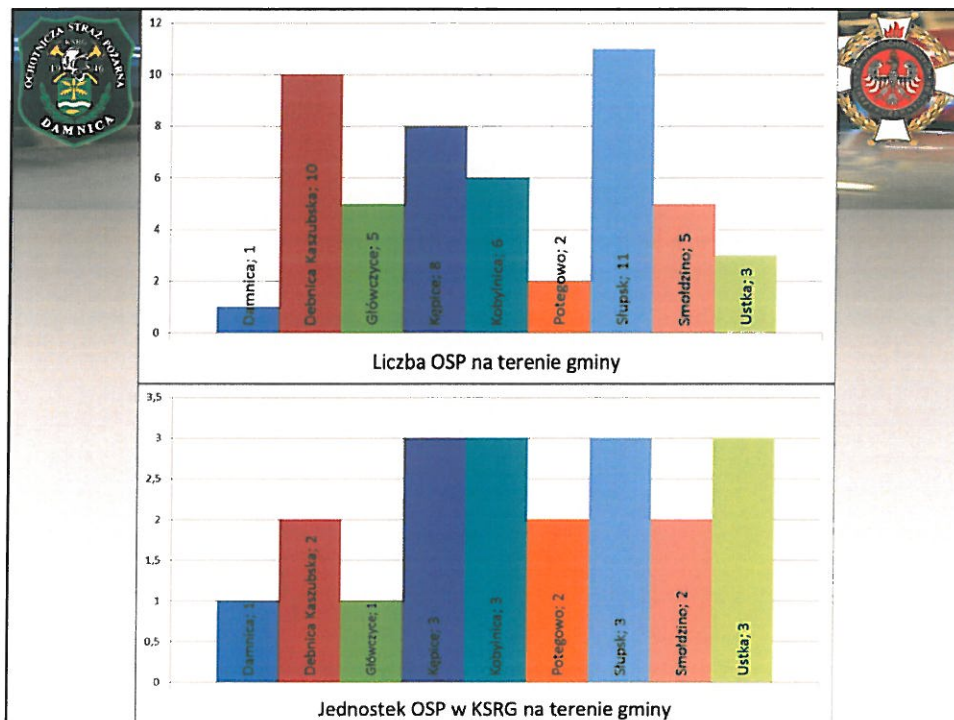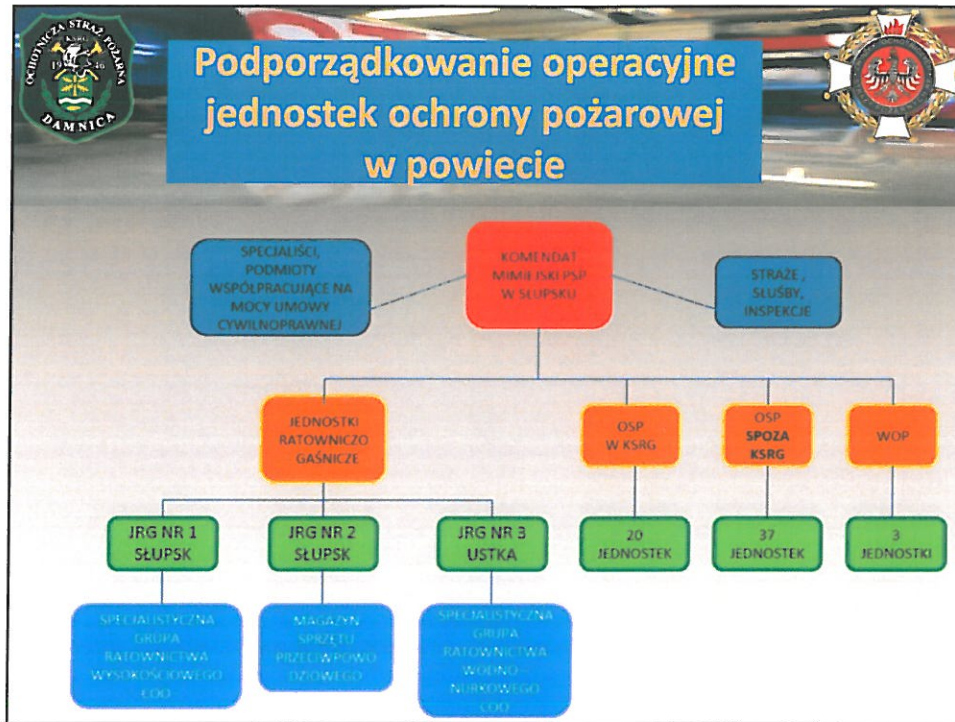


Państwowa Straż Pożarna		Adres/telefon
Ocena możliwości wykorzystania sił i środków	Stała gotowość do podjęcia działań.	ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk
Przyjęty tryb uruchamiania	• poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP (telefonicznie lub poprzez system alarmowania DSP),	Tel. 59 842 40 01
Czas uzyskania pełnej gotowości do działań	• w przypadku standardowych działań – średnio ok. 5 minut	998 112
Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)		
Ocena możliwości wykorzystania sił i środków	Stała gotowość do podjęcia działań.	OSP Damnica (KSRG) Alarmowanie przez:
Przyjęty tryb uruchamiania	• poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP (telefonicznie lub poprzez system alarmowania DSP), • poprzez systemy alarmowania OSP na terenie gminy Głównyzyce • poprzez osobę postronną (telefonicznie do jednostki lub poprzez strażaka OSP) – ręczne uruchomienie syreny alarmowej.	• KM PSP – syst. DSP • Naczelnik OSP – systemem: ALARMOWANIE.PL oraz E-REMIZA
Czas uzyskania pełnej gotowości do działań	• w przypadku standardowych działań – średnio ok. 5-15 minut.	• Gmina-telefon do NACZELNIK/PREZESA oraz System Stałych Dyżurów • Każdy – włączenie syreny




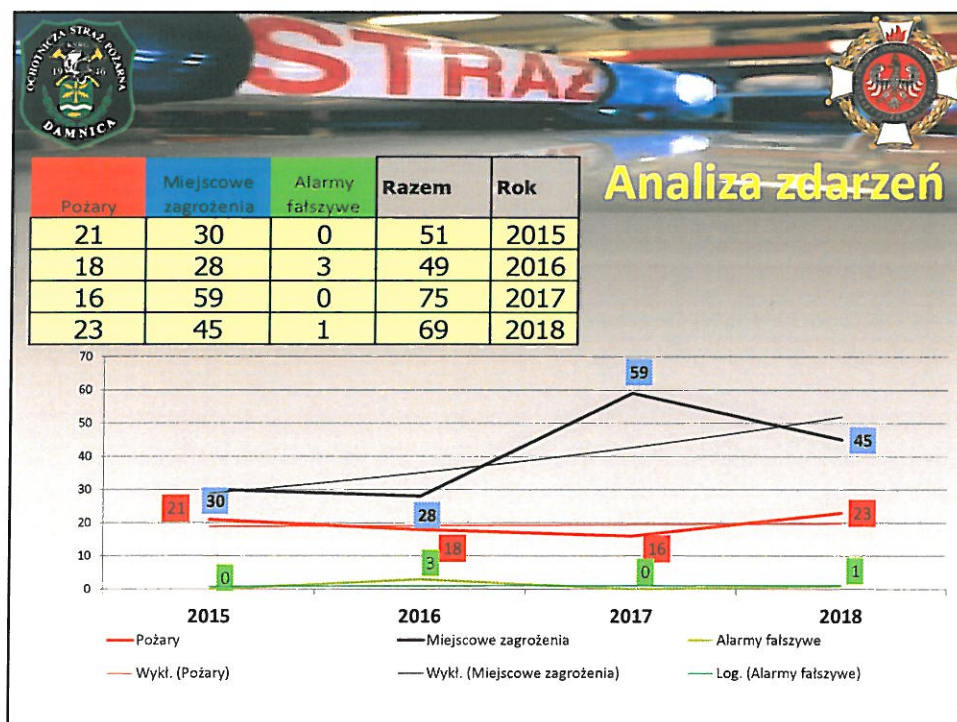
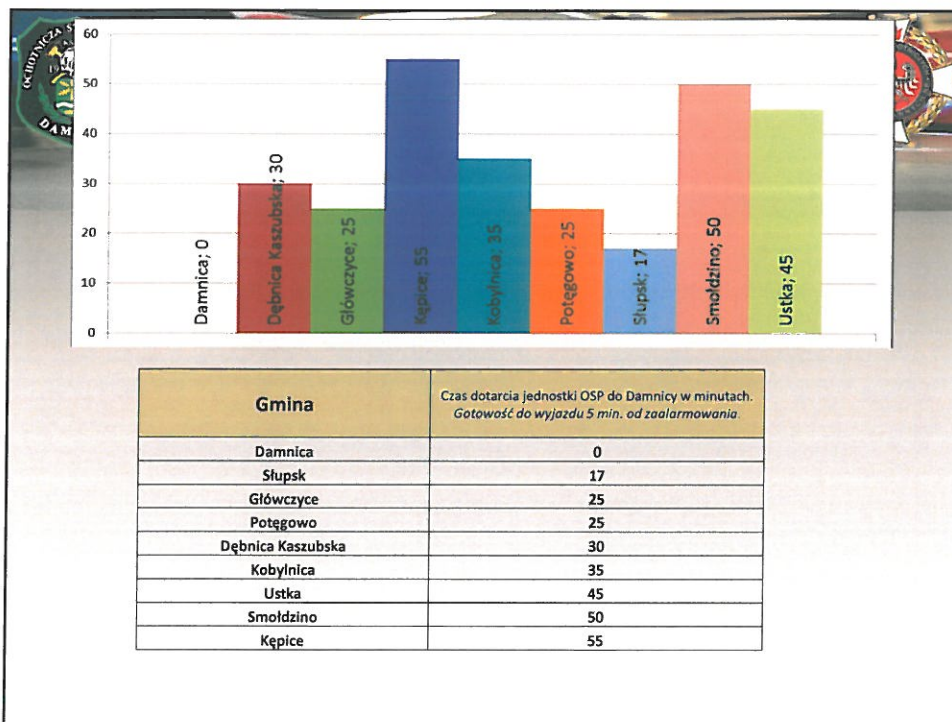




**Siły i środki możliwe do użycia
w sytuacji wystąpienia zagrożenia
pożarowego.**



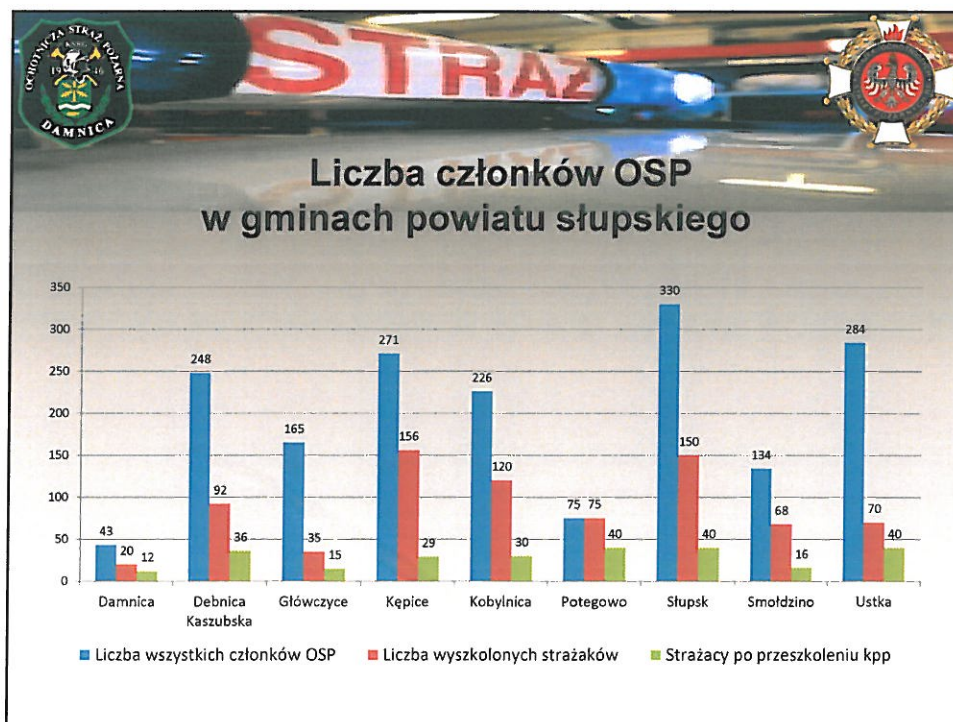

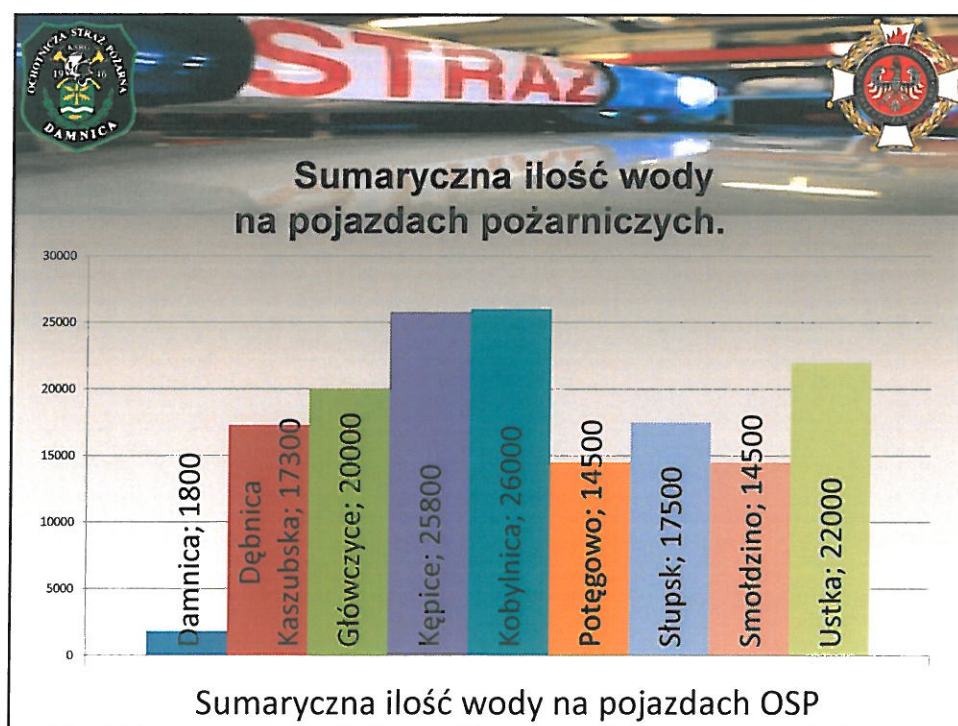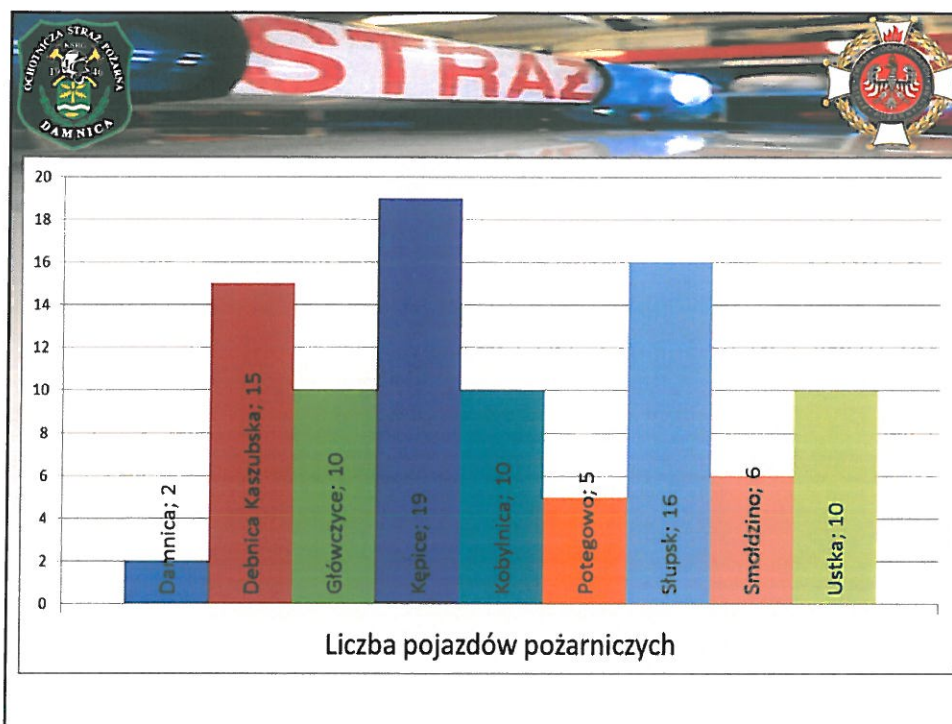

**Sprzęt i wyposażenie pozyskane
w roku 2018**

Za dotacji
MS Za dotacji
 MSWiA Z budżetu
 gminy Z funduszu
 sołectkiego
 Od
 Od WOŚP
 sponsorów

***Łącznie pozyskano
sprzętu za ok.
90 000 zł***



Dziękuję wszystkim za uwagę.

