

Załącznik do
 Uchwały nr XXIII/260/2020
 Rady Gminy Dampnica
 z dnia 19.11.2020 r.


LEGENDA:

- Proj. kabel 0,4 KV
- Proj. złącze 0,4 KV
- Proj. rura ochronna
- Istn. słup 0,4 KV

LSN 318

Istn. słup nr 106 zasilane ze stacji transformatorowej 15/04 KV nr 03-0589 WIATROWO - obwód 100
 Proj. SE 30.166 R<=10 Ω
 Proj. kabel YAKXS 4x35mm² L= 20m

Proj. złącze typu P1-Rs/LZV/F R<=30 Ω
 25802424

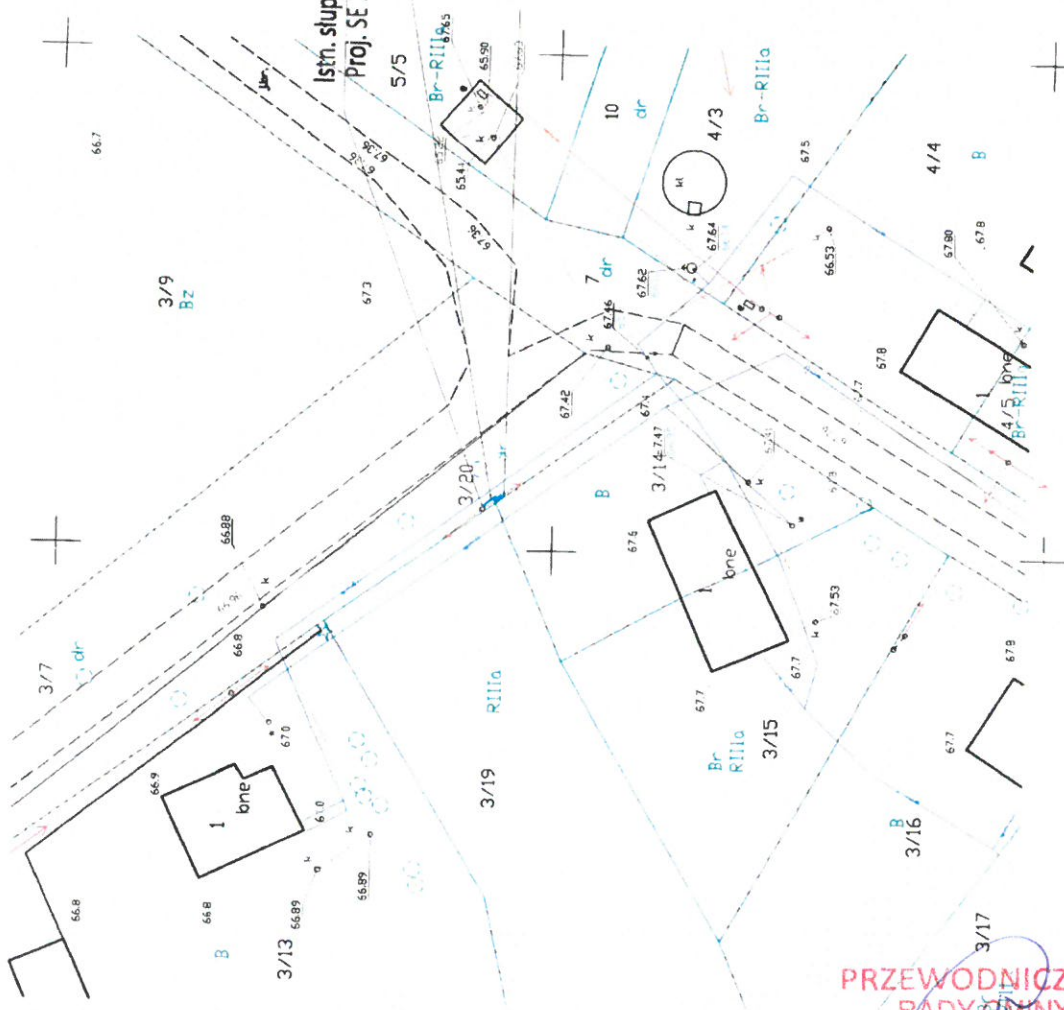

54,9P 07.09.2020
 BRN

Kierownik
 Działu Dokumentacji Energetycznej
 Piotr Klawikowski

INWESTOR: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie ul. Morska 10
 75-950 Koszalin

OPRACOWAŁ: Instalacje Elektryczne Mateusz Mański
 Pomyśl Mały 48
 77-100 Bytów

OBIEKT: Budowa przyłącza kablowego 0,4 KV do czajnika ul. nr 3/14 w m. Wiatrowo gm. Dampnica

INWENIERYSTKA: 1:500
 DATA: 06.2020
 NUMER ZADANIA: OBI/83/2000615
 NUMER WP: P/200007326

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Kazimierz Koźina

[Handwritten signature]